

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft.

Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: **EVE Power Hungary Kft.**

Vevő címe: **4025 Debrecen, Barna utca 23.**

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft.

A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2026. 03.19.

A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2026. 03.19.-04.09.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 18 táblázat 1 módszer

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára (mintákra) vonatkoznak!

Az Ügyfél által megadott adatokért a vizsgálólaboratórium felelősséget nem vállal.

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

Debrecen, 2026.04.09.



Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helve:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		6. furat 0-30	6. furat 80-100	6. furat 180-200	víz előtti 4,3-4,5		
Vevő azonosítója		K26/7575	K26/7576	K26/7577	K26/7578		
Laborazonosító							
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	25	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	25	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

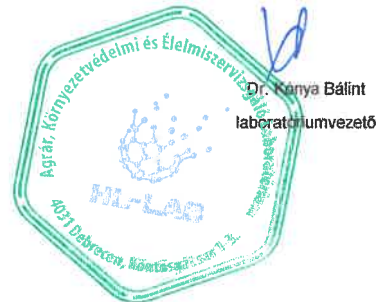

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		5. furat 0-30	5. furat 80-100	5. furat 180-200	víz előtti 4, 5-3, 8		
Vevő azonosítója		K26/7579	K26/7580	K26/7581	K26/7582		
Laborazonosító							
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	36	20	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	36	20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

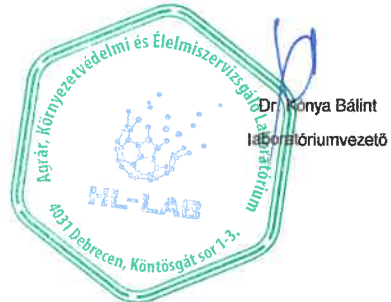

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helve:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FV M együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		1. furat 0-30	1. furat 80-100	1. furat 180-200	víz előtti 4,0-4,3		
Vevő azonosítója		K26/7583	K26/7584	K26/7585	K26/7586		
Laborazonosító							
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

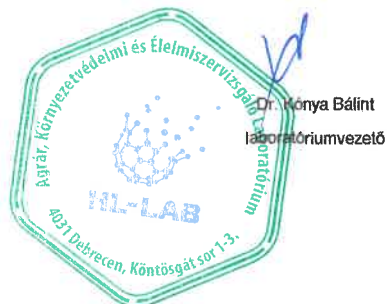

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		4. furat 0-30	4. furat 80-100	4. furat 180-200	víz előtti 530		
Vevő azonosítója		K26/7587	K26/7588	K26/7589	K26/7590		
Laborazonosító							
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	15	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

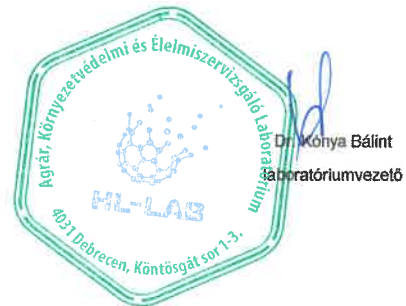

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		8. furat 0-30	8. furat 80-100	8. furat 180-200	víz előtti 5,9-6,2		
Vevő azonosítója							
Laborazonosító		K26/7591	K26/7592	K26/7593	K26/7594		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

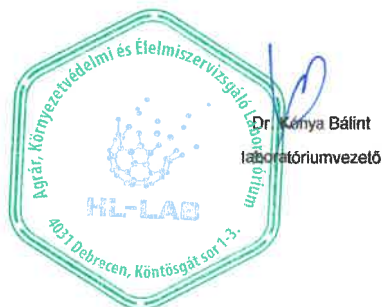

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		7. furat 0-30	7. furat 80-100	7. furat 180-200	víz előtti 6,5-6,6		
Vevő azonosítója		K26/7595	K26/7596	K26/7597	K26/7598		
Laborazonosító							
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

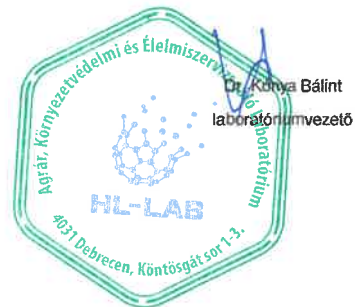

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM eggyüttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		6. furat 0-30	6. furat 80-100	6. furat 180-200	víz előtti 4,3-4,5		
Laborazonosító		K26/7575	K26/7576	K26/7577	K26/7578		
Naftalin	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
2-metilnaftalin	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz. a.	
Acenafilén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Acenaftén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Fluorén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Fenantrén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Antracén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Fluorantén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Pirén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]antracén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Krizén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Benzo[e]pirén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]pirén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/kg sz. a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz. a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

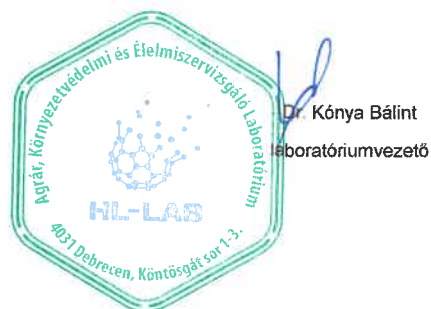

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM eggyüttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		5. furat 0-30	5. furat 80-100	5. furat 180-200	víz előtti 4,5-3,8		
Laborazonosító		K26/7579	K26/7580	K26/7581	K26/7582		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	0,02	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Naftalinok összesen*	-	-	0,03	-	-	mg/kg sz. a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	0,03	-	-	mg/kg sz. a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

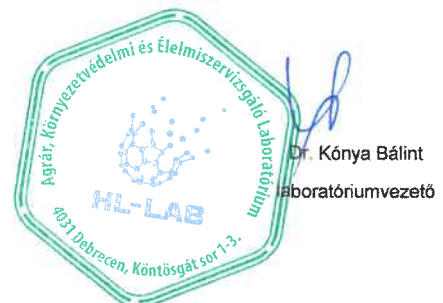

Dr. Kónya Bálint
Laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek		Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM egyesített rendelet	1. furat 0-30	1. furat 80-100	1. furat 180-200	víz előtti 4,0-4,3		
Laborazonosító		K26/7583	K26/7584	K26/7585	K26/7586		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz. a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz. a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

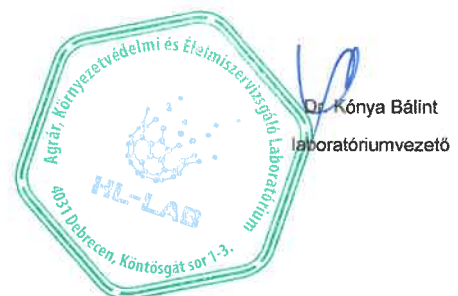

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM egyesített rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		4. furat 0-30	4. furat 80-100	4. furat 180-200	víz előtti 530		
Laborazonosító		K26/7587	K26/7588	K26/7589	K26/7590		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz. a.	
Acenafilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fenántrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz. a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz. a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.



Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM egyesített rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		8. furat 0-30	8. furat 80-100	8. furat 180-200	víz előtti 5,9-6,2		
Laborazonosító		K26/7591	K26/7592	K26/7593	K26/7594		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

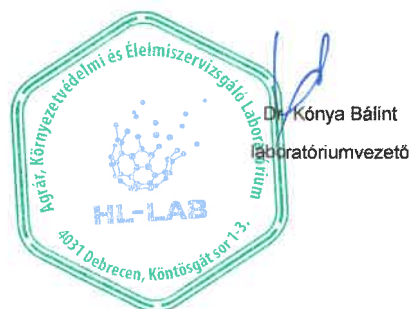

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9., EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM egyesített rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		7. furat 0-30	7. furat 80-100	7. furat 180-200	víz előtti 6,5-6,6		
Laborazonosító		K26/7591	K26/7592	K26/7593	K26/7594		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenafilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenafén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.04.09.

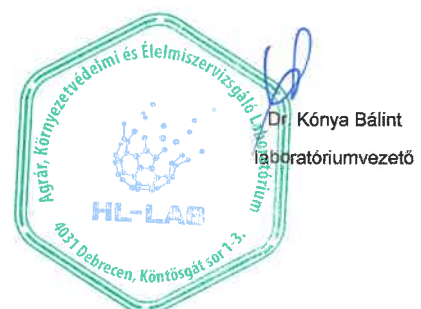

Dr. Kónya Bálint
Laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:


4002 Debrecen, Csonka János utca 9.,
EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények			
		6. furat 0-30	6. furat 80-100	6. furat 180-200	víz előtti 4,3-4,5
Laborazonosító		K26/7575	K26/7576	K26/7577	K26/7578
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	22176	26539	30026	26968
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	12,2	7,5	7,4	7,7
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	9	13	16	10
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	85	97	111	138
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	22186	4388	8677	4804
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,40	0,41	0,44	0,36
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	9,5	10,4	10,3	11,9
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	32	37	42	34
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	11	12	13	9
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	17988	19579	19713	18049
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	2771	3815	5164	3852
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	5984	5753	6099	4538
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	556	560	398	798
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	206	173	269	159
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	28	31	30	25
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	10,4	11,6	11,9	10,9
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	41,3	45,7	48,4	42,5
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	0,8	0,7	0,4	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.04.09.

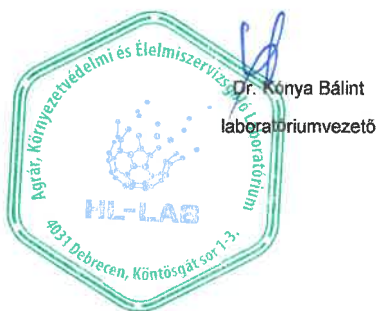

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:


4002 Debrecen, Csonka János utca 9.,
EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		5. furat 0-30	5. furat 80-100	5. furat 180-200	víz előtti 4,5-3,8
Laborazonosító		K26/7579	K26/7580	K26/7581	K26/7582
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	28068	25356	25310	25372
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	7,8	7,0	7,2	6,9
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	16	15	15	15
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	115	101	101	104
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	35234	32540	29907	29367
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,42	0,40	0,41	0,38
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	9,7	9,3	9,4	9,2
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	39	35	35	35
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	12	11	11	10
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	18245	17664	17877	17318
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	5005	4346	4410	4362
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	8127	8333	8530	8168
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	571	548	529	546
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	284	259	255	278
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	29	28	29	27
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	11,0	10,6	10,4	10,2
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	42,6	42,4	43,0	42,4
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.04.09.

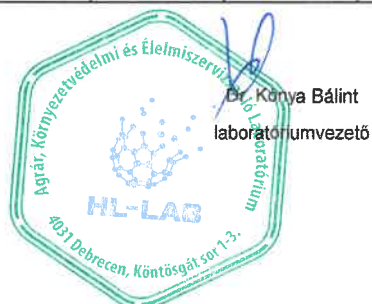

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:


4002 Debrecen, Csonka János utca 9.,
EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények			
		1. furat 0-30	1. furat 80-100	1. furat 180-200	víz előtti 4,0-4,3
Vevő azonosítója					
Laborazonosító		K26/7583	K26/7584	K26/7585	K26/7586
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	23520	34007	26532	33029
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	6,5	8,1	6,4	7,0
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	15	19	9	41
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	94	144	111	140
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	20585	17991	12111	16608
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,39	0,48	0,41	0,41
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	9,4	11,0	10,5	10,5
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	33	46	35	41
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	11	14	13	12
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	17711	20792	19202	20343
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	3745	5420	2626	5081
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	7960	9086	7338	7079
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	553	592	532	522
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	252	565	600	906
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	28	31	29	29
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	10,4	12,7	12,1	11,7
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	41,5	51,8	48,6	52,3
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	0,8	0,7	0,4	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.04.09.

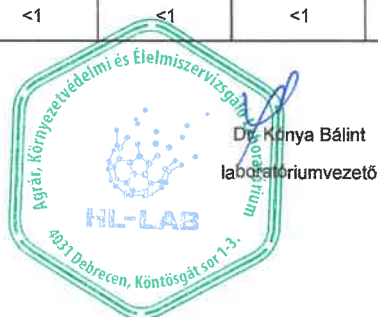

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9.,
EVE Power Hungary Kft. telephely


Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények			
		4. furat 0-30	4. furat 80-100	4. furat 180-200	víz előtti 530
Vevő azonosítója					
Laborazonosító		K26/7587	K26/7588	K26/7589	K26/7590
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	21675	26448	29683	27597
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	8,9	7,8	7,4	6,2
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	27	35	41	31
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	84	99	110	106
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	17565	20652	19223	11168
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,33	0,35	0,37	0,38
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	8,8	8,4	10,0	9,4
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	27	36	40	35
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	10	10	12	11
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	17727	17906	19870	18539
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	2528	4557	5413	4291
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	6154	7597	8972	5848
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	478	478	520	465
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	165	304	276	350
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	26	27	30	28
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	9,8	9,6	11,4	10,2
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	41,2	41,0	47,2	45,8
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.04.09.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

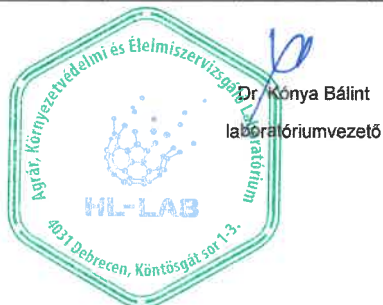

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:


4002 Debrecen, Csonka János utca 9.,
EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények			
		8. furat 0-30	8. furat 80-100	8. furat 180-200	víz előtti 5,9-6,2
Vevő azonosítója					
Laborazonosító		K26/7591	K26/7592	K26/7593	K26/7594
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	25635	18516	25803	22818
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	6,9	5,9	6,8	5,6
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	30	26	32	23
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	99	73	95	86
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	47096	37923	22852	3597
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,39	0,34	0,35	0,33
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	8,8	8,2	9,3	9,7
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	33	25	33	27
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	10	10	11	13
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	17916	16584	18601	18307
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	4212	2261	4155	2285
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	7342	8183	8827	4590
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	502	438	502	481
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	155	83	209	347
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	27	25	28	32
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	9,7	9,2	10,5	10,5
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	42,2	37,5	43,7	43,6
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.04.09.

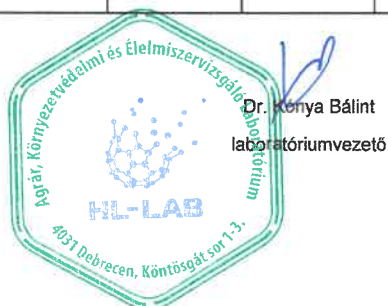

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

4002 Debrecen, Csonka János utca 9.,
EVE Power Hungary Kft. telephely

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FV M együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		7. furat 0-30	7. furat 80-100	7. furat 180-200	víz előtti 6,5-6,6
Laborazonosító		K26/7591	K26/7592	K26/7593	K26/7594
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	-	33807	29092	24857	24627
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	8,2	7,4	6,4	5,1
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	36	33	30	26
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	158	111	93	98
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	6573	30942	26548	13459
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,45	0,40	0,36	0,28
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,6	9,7	8,6	7,6
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	42	36	32	31
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	14	12	10	8
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	20348	19459	17790	16198
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	6376	4610	4269	3890
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	5167	6814	8211	5214
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	661	536	493	379
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	185	156	247	361
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	29	30	26	23
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	15,0	10,9	9,6	8,2
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	51,1	45,6	41,2	38,0
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.04.09.



Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Vizsgálat neve	Módszer	Készülék
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	Agilent 5800 VDV ICP-OES spektrométer
Alumínium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Arzén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Bárium [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Bór [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Króm [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Króm (VI) [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Réz [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Vas [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Kálium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Mangán [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Foszfor [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Ólom [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Ón [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Antimon [mg/kg szárazanyag]	EPA Method 6010C:2007	
Cink [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz	
Szelén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 3.1., 4.2.4.5. szakasz	
Higany [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 3.1., 4.2.4.4. szakasz	
Roncsolatkészítés salétromsav-hidrogén- peroxid eleggyel [HNO ₃ /H ₂ O ₂]	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz	Milestone ETHOS Easy T480 mikrohullámú feltáró

A "Vizsgálati jegyzőkönyv" vége



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@elelmiszervizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260317_EVE POWER_DEBRECEN
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260318_EVE POWER_DEBRECEN /6.furat
Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen Csonka János u 9 EVE Power Hungary Kft telephely
Mintavétel ideje: 2026 év 03 hónap 18 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfektetés száma: 6.furat EOVS:835667;251195

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták:

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 4,5 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 4,3

Rétegsor leírás									
Jellemzés			Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-40	Porózus, homokos, sovány humusz	0-30		x		x		
2	40-70	Réti csernozjom (fekete)							
3	70-200	Finomszemű, világosbarna, nedves homok	80-100		x		x		
4	200-260	Szürke, agyagos barna homok	180-200		x		x		
5	260-340	Barna, agyagos homok, kevés iszap, néhol rozsdas							
6	340-400	Barna, rozsdas, homokos agyag							
7	400-450	Barna agyag (kevés homok)	Víz előtti 4,3 4,5		x		x		

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: A monitoring kút 1m-es körzetében történt a mintavételezés, talajvíz mintavétel nem történt

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső
☐ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 18 °C


Szállítási körülmények:

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mértcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszevizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Körtösgát sor 1-3
Telefon: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@elelmiszergalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő


Aláírás


Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....		
.....		

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:


.....
Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:


.....

Dátum: 2026 év 03 hónap 19 nap

Időpont: 19 óra 22 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 426/75 75 - 7578

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3
Telefon: +3652/505-005 +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260317_EVE POWER_DEBRECEN
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260318_EVE POWER_DEBRECEN /5.furat
Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen Csonka János u 9 EVE Power Hungary Kft telephely
Mintavétel ideje: 2026 év 03 hónap 18 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfúrás száma: 5.furat EOVS:835259,251396

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták:

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 4,9 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 4,7

Rétegsor leírás

	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-50	Töltött sárgásbarna homokos agyag	0-30		x		x		
2	50-140	Sárga homokos agyag	80-100		x		x		
3	140-210	Világosbarna homokos agyag mésszel	180-200		x		x		
4	210-380	Barga agyag mészkiválással							
5	380-480	Barna agyag kovárvánnyal	Víz előtti 4,5 4,8		x		x		
6									
7									

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: A monitoring kút 1m-es körzetében történt a mintavételezés, talajvíz mintavétel nem történt

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső
☐ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 18 °C

Szállítási körülmények:

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Kántósgát sor 1-3
Telefon: +3652/505-005 +3670/770-6987
E-mail: info@elelmiszervizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Mintavevő

[Handwritten signature]

Aláírás:

[Handwritten signature]

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

[Handwritten signature]

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

[Handwritten signature]

Dátum: *2020* év *03* hónap *19* nap

Időpont: *11* óra *22* perc

Minta laboratóriumi sorszáma: *426/7579-7582*

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége



Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3
Telefon: +3652/505-005 +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260317_EVE POWER_DEBRECEN
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260318_EVE POWER_DEBRECEN /1.furat
Megrendelő neve: Eve Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen Csonka János u 9 EVE Power Hungary Kft telephely
Mintavétel ideje: 2026 év 03 hónap 18 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfeltárás száma: 1.furat EOVS:835976,251454

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták:

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 4,5 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 4,3

Rétegsor leírás									
Jellemzés			Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-90	Homokos finomszemcsés sárgás talaj	0-30		x		x		
2	90-120	Barna kötött agyag	80-100		x		x		
3	120-180	Barnás finom szemcsés agyag	180-200		x		x		
4	180-370	Mész iszapos homok							
5	370-400	Homokos sárga sovány agyag							
6	400-450	Homokos barnás sovány agyag	Víz előtti 4,0 4,3		x		x		
7									

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavétel nem történt

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső
☐ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 18 °C

Szállítási körülmények:

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszerszolgáltató Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3
Telefon: +3652/505-005 +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

Kónya Bálint

Aláírás:

[Signature]

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....		
.....		

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

[Signature]
.....
Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

.....

Dátum: 2026 év 03 hónap 19 nap

Időpont: 11 óra 22 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 44/7583-7586

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálatlaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260317_EVE POWER_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260318_EVE POWER_Debrecen_4 TALAJ
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft.
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2026 év 03 hónap 18 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfeltárás száma: EVE 4.

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOV: 835 223, 257680 WGS: 47.582 083, 21.570797

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,6 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 6,4

Rétegsor leírás									
	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-30	JÖLŐTT JÖRMELEKES HOMOK	0-30	EVE 4. 0-30	X				
2	30-70	LAZA BARNÁ HOMOSZOS HOMOK	80-100	EVE 4. 0,8-1,0	X				
3	70-250	BARNÁ MÉSZKIVALÁSOS AGYAG	730-200	EVE 4. 1,8-2,0	X				
4	250-610	KÖDÖS BARNÁ AGYAG MÉSZKIVALÁSOS							
5	610-660	BARNÁ AGYAG MŰZKÖVŰ AL KÖVÉNYŰŰ							

Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek, Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 76 °C

Szállítási körülmények: HÜTVE

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefón: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

VARGA BRUNO

Aláírás:

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

A mintát a Laboratóriumban átvette:

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

Dátum: 2023 év 03 hónap 19 nap

Időpont: 11 óra 22 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 426/ 7587- 7590

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260317_EVE POWER_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260318_EVE POWER_Debrecen_8 (TALA)
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft.
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2026 év 03 hónap 18 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfektetés száma: EVE 8

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EDU: 835634, 257525 WGS: 47.581247; 21.575607

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,3 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 6,0

Rétegsor leírás									
	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-50	DARMA HOMOKOS AGYAG	0-30	EVE 8 0-30	8				
2	50-70	VILÁGOSBARNÁ HOMOKOS AGYAG	80-100	EVE 8 98-100	8				
3	70-170	SÁRGA HOMOKOS AGYAG							
4	170-290	KÖVHAJAS MÉSLESENYES HOMOK	180-200	EVE 8 180-200	α				
5	290-450	AGYAS BARNÁ HOMOK							
6	450-630	SÖTÉTBARNÁ KÖVHAJAS AGYAG	530-620	EVE 8 530-620	X				

Vizsgálandó komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek, Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 16 °C

Szállítási körülmények: HÉTVE

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefón: +3652/505-005, +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

VARGA PÁVIA

Aláírás:

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....		
.....		

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

Dátum: 2026 év 03 hónap 19 nap

Időpont: 11 óra 22 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 426/7591-7594

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20260317_EVE POWER_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20260318_EVE POWER_Debrecen *7. talaj*
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft.
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2026 év 03 hónap 18 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfektetés száma: *EVE 7.*

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: *ECU: 835621; 251763 WGS: 47.583404; 21.515531*

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): *6,7* Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): *6,5*

Rétegsor leírás									
	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
1	0-60	Rét: csernozjom	0-30	EVE 7. 0-0,3m	X		X		
2	60-130	Iszapolódott homokos agyag	80-100	EVE 7. 0,8-1,0m	X		X		
3	130-150	Sárgásbarna meszes homokos agyag							
4	150-280	Sárga agyag	180-200	EVE 7. 1,8-2m	X		X		
5	280-400	Sárgásbarna agyag (finom szemcsés)							
6	400-500	Barna kavér agyag							
7	500-620	Meszes vörösesbarna agyag	650-660	Víz előtti EVE 7. 6,5-6,6	X		X		

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek, Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt.

Időjárási körülmények: ☒ napsütés ☐ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: *16* °C

Szállítási körülmények: *HÜTVE*

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár, Környezetvédelmi és Élelmiszervizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

.....
VARGH DÁVID

Aláírás:

.....

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....		
.....		

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

.....

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

.....

Dátum: 2026 év 03 hónap 19 nap

Időpont: 11 óra 22 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 416/ 7595- 7598

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége