

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft.

Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevő neve: **EVE Power Hungary Kft.**
Vevő címe: **4025 Debrecen, Bama utca 23.**

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft.
A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2025. 12.16.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2025. 12.16.-2026.01.19.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 18 táblázat 1 módszer

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára (mintákra) vonatkoznak!

Az Ügyfél által megadott adatokért a vizsgálólaboratórium felelősséget nem vállal.

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrzük.

Debrecen, 2026.01.19.


Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: K25-99559



Előlap

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 1. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 5,8-6,0		
Laborazonosító		K25/99559	K25/99560	K25/99561	K25/99562		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.




Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 4. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtt 6,30-6,60		
Vevő azonosítója							
Laborazonosító		K25/99563	K25/99564	K25/99565	K25/99566		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely. 5. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,3-6,5		
Vevő azonosítója							
Laborazonosító		K25/99567	K25/99568	K25/99569	K25/99570		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 6. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 4,5-4,8		
Vevő azonosítója		K25/99571	K25/99572	K25/99573	K25/99574		
Laborazonosító							
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.



Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 7. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 8/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,30-6,60		
Vevő azonosítója							
Laborazonosító		K25/99575	K25/99576	K25/99577	K25/99578		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 8. furat

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,3-6,6		
Vevő azonosítója							
Laborazonosító		K25/99579	K25/99580	K25/99581	K25/99582		
VPH (C5-C12)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009
EPH (C10-C40)	-	<10	<10	<10	<10	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-94:2009
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)*	100	<20	<20	<20	<20	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-105:2009 MSZ 21470-94:2009
Benzol	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-92:1998 MSZ 21470-93:2009 7.3. szakasz
Toluol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Etilbenzol	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Xilolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	
Egyéb alkilbenzolok összesen	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-FID,
5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.

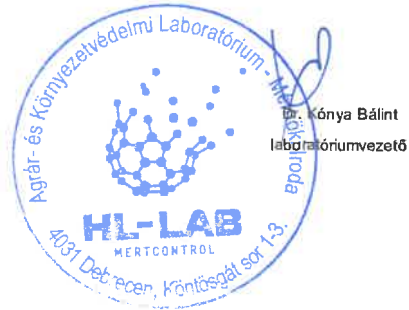

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 1. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM egyesített rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 5,8-6,0		
Laborazonosító		K25/99559	K25/99560	K25/99561	K25/99562		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 4. furat


Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM egyesített rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,30-6,60		
Laborazonosító		K25/99563	K25/99564	K25/99565	K25/99566		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD
*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.

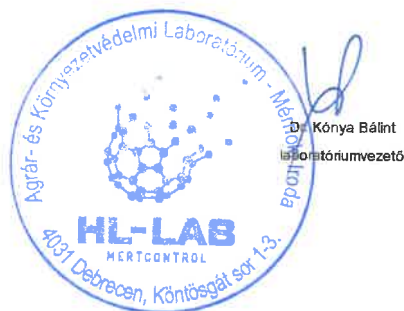

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely. 5. furat


Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM eggyüttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,3-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,3-6,5		
Vevő azonosítója		K25/99567	K25/99568	K25/99569	K25/99570		
Laborazonosító							
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenafitén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenafén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD
*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.

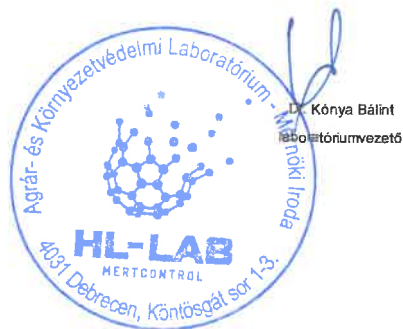

Dr. Kónya Bálint
Laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 6. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM egyesített rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 4,5-4,8		
Laborazonosító		K25/99571	K25/99572	K25/99573	K25/99574		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenafilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenafilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD
*Egyedi komponensek számszáki
összege

Debrecen, 2026.01.19.



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 7. furat
talaj

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,30-6,60 K25/99578		
Laborazonosító		K25/99575	K25/99576	K25/99577	K25/99578		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metilnaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenafitén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenafitén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD
*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft. Telephely, 8. furat

Minta típusa:


talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények				Mértékegység	Vizsgálati módszer
		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,3-8,6		
Laborazonosító		K25/99579	K25/99580	K25/99581	K25/99582		
Naftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	MSZ 21470-84:2002 (visszavont szabvány)
1-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
2-metinaftalin	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Naftalinok összesen*	-	-	-	-	-	mg/kg sz.a.	
Acenaftlén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Acenaftén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fenantrén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Krizén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[b]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[k]fluorantén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[e]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[a]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pirén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Dibenzo[a,h]antracén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Benzo[ghi]perilén	-	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	
Összesen policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)*	1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg sz.a.	

A vizsgálatok során használt
készülékek: Agilent 7890B GC-
Agilent 5977 MSD

*Egyedi komponensek számszaki
összege

Debrecen, 2026.01.19.

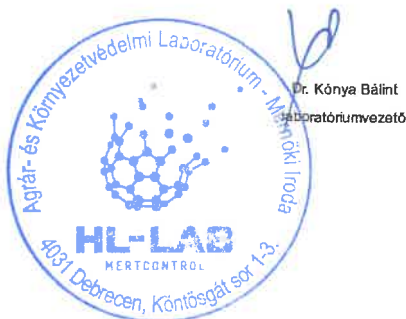

Dr. Kónya Bálint
Laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:


Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft.
Telephely, 1. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 5,8- 6,0
Laborazonosító		K25/99559	K25/99560	K25/99561	K25/99562
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<1	<1	<1	<1
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	6,7	6,7	6,5	5,6
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	20,4	24,8	20,6	18,4
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	116	128	134	110
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	29809	21646	18211	28860
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,48	0,55	0,48	0,48
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,1	11,6	10,8	10,1
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	40,1	44,2	46,6	35,6
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	<1	<1	<1	<1
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	19487	21497	21091	19250
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	5386	5680	5160	4430
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	8585	10578	8326	7310
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	521	553	543	464
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	518	476	836	753
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	30,6	33,0	30,7	29,2
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	12,4	14,7	13,4	12,0
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	34,6	41,7	38,9	34,8
Hígany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.01.19.

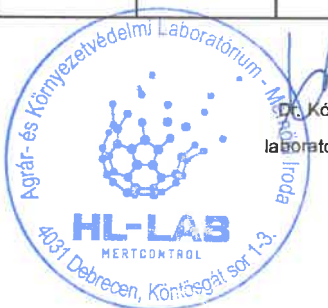

D. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft.
Telephely, 4. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,30- 6,60
Laborazonosító		K25/99563	K25/99564	K25/99565	K25/99566
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<1	<1	<1	<1
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	6,2	6,3	7,3	6,0
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	15,8	16,5	52,8	16,6
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	98,0	94,3	106	104
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	23411	27482	24010	26441
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,43	0,43	0,50	0,45
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	9,2	9,0	10,5	9,7
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	32,6	33,2	38,1	33,6
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	<1	<1	<1	<1
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	18339	18104	20215	18611
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	3975	4102	4949	4095
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	7600	7424	9595	6649
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	463	416	503	421
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	334	299	343	443
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	27,1	26,9	31,2	28,5
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	12,0	11,2	13,1	12,8
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	35,6	28,9	37,6	33,8
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.01.19.



Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:


Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft.
Telephely. 5. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,3-6,5
Laborazonosító		K25/99567	K25/99568	K25/99569	K25/99570
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<1	<1	<1	<1
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	6,1	6,8	6,3	6,7
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	19,9	20,2	22,9	17,2
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	110	105	116	116
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	36873	46459	26141	26257
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,47	0,42	0,39	0,44
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,0	9,6	10,0	9,3
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	37,4	36,2	39,0	35,5
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	<1	<1	<1	<1
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	19418	18745	19654	18578
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	5186	5067	5847	4300
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	8678	9100	10023	6708
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	502	486	483	344
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	339	333	397	633
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	30,1	29,1	29,7	26,7
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	13,9	12,0	12,4	12,6
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	34,9	30,5	35,8	34,5
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.01.19.

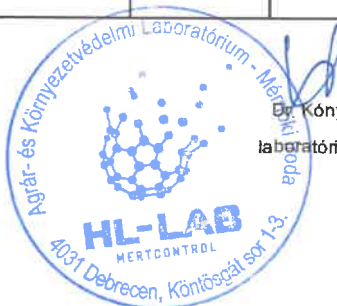

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft.
Telephely, 6. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 4,5-4,8
Laborazonosító		K25/99571	K25/99572	K25/99573	K25/99574
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<1	<1	<1	<1
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	6,9	7,2	5,8	5,9
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	19,0	20,0	13,7	14,1
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	112	121	90,9	107
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	34569	4651	4149	3793
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,47	0,52	0,51	0,41
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,0	11,7	10,9	10,6
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	38,1	44,5	35,1	35,1
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	<1	<1	<1	<1
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	19488	22141	20454	18442
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	5192	5478	3610	4859
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	7172	6302	5937	4416
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	523	541	417	257
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	325	296	199	252
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	30,1	35,0	32,1	27,5
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	12,7	15,1	13,6	13,0
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	34,7	40,0	39,8	33,3
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.01.19.



Dr. Könyv Bálint
Laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:

Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft.
Telephely, 7. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Viz előtti 6,30- 6,60
Laborazonosító		K25/99575	K25/99576	K25/99577	K25/99578
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<1	<1	<1	<1
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	6,7	7,0	5,7	6,7
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	18,4	18,7	15,4	18,7
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	146	114	88,7	124
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	17340	51652	37155	20050
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,53	0,45	0,43	0,45
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	11,1	9,5	9,2	10,1
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	43,6	38,9	32,3	39,7
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	<1	<1	<1	<1
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	20618	18855	18054	19350
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	6098	5400	3711	5274
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	6623	7667	8476	6823
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	614	468	478	447
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	348	310	262	577
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	32,1	29,0	28,2	29,1
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	15,9	12,2	11,3	12,4
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	37,5	30,8	28,7	40,8
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	0,4	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.01.19.



Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta számozási helye:


Debrecen, Csonka János u. 9., EVE Power Hungary Kft.
Telephely, 8. furat

Minta típusa:

talaj

Vizsgált paraméterek	Határérték 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet	Mérési eredmények			
Vevő azonosítója		0-0,3m	0,8-1m	1,8-2m	Víz előtti 6,3-6,6
Laborazonosító		K25/99579	K25/99580	K25/99581	K25/99582
Ezüst [mg/kg szárazanyag]	2	<1	<1	<1	<1
Arzén [mg/kg szárazanyag]	15	7,0	5,7	7,0	5,4
Bór [mg/kg szárazanyag]	1000	19,5	12,4	21,6	13,0
Bárium [mg/kg szárazanyag]	250	139	79,9	114	104
Kalcium [mg/kg szárazanyag]	-	14725	53534	25917	5220
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	1	0,53	0,45	0,50	0,43
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	30	10,9	9,0	10,5	9,3
Króm [mg/kg szárazanyag]	75	43,5	28,9	40,6	35,5
Króm(VI) [mg/kg szárazanyag]	1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Réz [mg/kg szárazanyag]	75	<1	<1	<1	<1
Vas [mg/kg szárazanyag]	-	21070	17950	20247	19077
Kálium [mg/kg szárazanyag]	-	6056	3065	5755	3669
Magnézium [mg/kg szárazanyag]	-	6286	8044	9180	5226
Mangán [mg/kg szárazanyag]	-	566	403	505	357
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	7	<1	<1	<1	<1
Nátrium [mg/kg szárazanyag]	-	279	234	414	378
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	40	33,3	27,3	31,2	32,0
Ólom [mg/kg szárazanyag]	100	14,4	11,4	12,7	11,3
Ón [mg/kg szárazanyag]	30	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Cink [mg/kg szárazanyag]	200	44,4	28,7	40,3	34,6
Higany [mg/kg szárazanyag]	0,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szelén [mg/kg szárazanyag]	1	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon [mg/kg szárazanyag]	5	<1	<1	<1	<1

Debrecen, 2026.01.19.

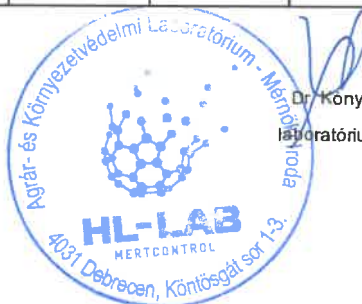

Dr. Könyv Bálint
Laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Vizsgálat neve	Módszer	Készülék
Arzén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	Agilent 5800 VDV ICP-OES spektrométer
Kadmium [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Kobalt [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Króm [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Réz [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Molibdén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Nikkel [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Ólom [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Cink [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz és 6. fejezet	
Szelén [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 3.1., 4.2.4.5. szakasz	
Higany [mg/kg szárazanyag]	MSZ 21470-50:2006 3.1., 4.2.4.4. szakasz	
Kivonatkészítés salétromsav-hidrogén- peroxid eleggyel [HNO ₃ /H ₂ O ₂]	MSZ 21470-50:2006 3.1. szakasz	Milestone ETHOS Easy T480 mikrohullámú fűtő

A "Vizsgálati jegyzőkönyv" vége

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20251216_EVE Power_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20251216_EWE Power_Debrecen_1.talaj
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2025 év 12 hónap 16 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfeltárás száma: 1.furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOVS:835976;251454 WGS:47.580529,21.5201112

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,0 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 5,5

Rétegsor leírás: EVE Power 1. furat									
Jellemzés			Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)		Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
0-90	Homokos finom szemcsés sárgás talaj		0-30	Eve 1.furat 0-30	x				
90-120	Barna kötött agyag		80-100	Eve 1.furat 80-100	x				
120-180	Barnás finom szemcsés agyag								
180-370	Mész iszapos homok		180-200	Eve 1.furat 180-200	x				
370-400	Homokos sárgás sovány agyag								
400-600	Homokos barnás sovány agyag		580-600	Eve 1.furat 580-600	x				

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 3 °C

Szállítási körülmények: hűtve

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

VARGA PÁL

Aláírás

[Signature]

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....		
.....		

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

[Signature]
Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

[Signature]

Dátum: 2025 év 12 hónap 16 nap

Időpont: 15 óra 04 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 425/89559-99562

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20251216_EVE Power_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20251216_EWE Power_Debrecen_4.talaj
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2025 év 12 hónap 16 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfektetés száma: 4.furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOY:835223,251608 WGS:47.582083,21.510197

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,6 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 6,4

Rétegsor leírás: EVE Power 4.furat									
Jellemzés			Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)		Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
0-30	Tölrött törmelékes homok		0-30	Eve 4.furat 0-30	x				
30-100	Laza barna humuszos homok		80-100	Eve 4.furat 80-100	x				
100-250	Barna mészkiválásos agyag		180-200	Eve 4.furat 180-200	x				
250-610	Kötött barna agyag mészkiválással								
610-660	Barna agyag muszkovittal, kovárvánnyal		630-660	Eve 4.furat 630-660	x				

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 3 °C

Szállítási körülmények: hűtve

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Mintavevő

VARGH DÁVID

Aláírás



Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:



Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

2

Dátum: 2025 év 12 hónap 16 nap

Időpont: 15 óra 09 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 4251-99563-99566

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

**Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint**

Mintavételi terv azonosító: MT_20251216_EVE Power_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20251216_EWE Power_Debrecen_5.talaj
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2025 év 12 hónap 16 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfektetés száma: 5.furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOVS:835259,251396 WGS:47.580201,21.510536

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,5 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 6,4

Rétegsor leírás: EVE Power 5.furat									
	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
	0-50	Töltött sárgásbarna homokos agyag	0-30	Eve 5.furat 0-30	x				
	50-140	Sárga homokos agyag	80-100	Eve 5.furat 80-100	x				
	140-210	Világosbarna homokos agyag mészszel	180-200	Eve 5.furat 180-200	x				
	210-380	Barga agyag mézskiválással							
	380-550	Barna agyag kovárvánnyal							
	550-650	Iszapos barna agyag kovárvánnyal	630-650	Eve 5.furat 630-650	x				

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 3 °C

Szállítási körülmények: hűtve

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

VARGA DÁNIEL

Aláírás:

[Handwritten signature]

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....		
.....		

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

[Handwritten signature]

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

[Handwritten signature]

Dátum: 2025 év 12 hónap 16 nap

Időpont: 15 óra 04 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 425/99567-99570

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20251216_EVE Power_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20251216_EWE Power_Debrecen_6.talaj
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2025 év 12 hónap 16 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfeltárás száma: 6.furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOY:835667,251195 WGS:47.578284,21.545894

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 4,9 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 4,5

Rétegsor leírás: EVE Power 6.furat									
Jellemzés			Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)		Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
0-40	Porózus homokos sovány humusz		0-30	Eve 6.furat 0-30	x				
40-70	Réti csernoziom (fekete)		80-100	Eve 6.furat 80-100	x				
70-200	Finom világosbarna nedves homok		180-200	Eve 6.furat 180-200	x				
200-260	Szürke agyagos barna homok								
260-340	Barna agyagos homok kevés iszap, néhol rozsdas								
340-400	Barna rozsdas homokos agyag								
400-480	Barna agyag		450-480	Eve 6.furat 450-480	x				

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 3 °C

Szállítási körülmények: hűtve

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

MARGA PHILIP

Aláírás:

[Signature]

Mintavételnél jelenlévők:

Név	Szervezet	Aláírás
.....		
.....		

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

[Signature]

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

[Signature]

.....

Dátum: 2025 év 12 hónap 16 nap

Időpont: 15 óra 04 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 425179571-99574

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20251216_EVE Power_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20251216_EWE Power_Debrecen_7.talaj
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2025 év 12 hónap 16 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfektetés száma: 7.furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOVS:835621 ; 251763 WGS:47.583404 ; 21.515531

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,6 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 6,1

Rétegsor leírás: EVE Power 7.furat									
	Jellemzés		Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
	Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)	Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
	0-60	Réti csernozjom	0-30	Eve 7.furat 0-30	x		X		
	60-130	Iszapolódott homokos agyag	80-100	Eve 7.furat 80-100	x		X		
	130-150	Sárgásbarna meszes homokos agyag							
	150-280	Sárgás agyag	180-200	Eve 7.furat 180-200	x		X		
	280-400	Sárgásbarna agyag (finom szemcsés)							
	400-500	Barna kövér agyag							
	500-660	Meszes vörösesbarna agyag	500-660	Eve 7.furat 630-660	x		X		

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 3 °C

Szállítási körülmények: hűtve

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH által NAH-1-1776/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavevő

VARGA DÁNIEL

Aláírás:

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

A mintát a Laboratóriumban átvette:

Dátum: 2025 év 12 hónap 16 nap

Időpont: 15 óra 04 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 425199575-99578

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

Talaj mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Mintavételi terv azonosító: MT_20251216_EVE Power_Debrecen
Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ_20251216_EWE Power_Debrecen_8.talaj
Megrendelő neve: EVE Power Hungary Kft
Címe: 4025 Debrecen Barna u 23
Mintavétel helye: Debrecen, Csonka János u. 9 EVE Power Hungary Kft. Telephely
Mintavétel ideje: 2025 év 12 hónap 16 nap
Mintavétel: ☒ akkreditált ☐ nem akkreditált
Fúrás/nyíltfeltárás száma: 8.furat

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: vödör, lapát. Eijkelkamp talajfúró

Használt térkép adatai vagy koordináták: EOVS:835634 ; 251525 WGS:47.581241 ; 21.515607

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): 6,6 Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): 6,2

Rétegsor leírás: EVE Power 8.furat									
Jellemzés			Mintára vonatkozó adatok				Bolygatott/ bolygatatlan	WGS84 Koordináták	
Rétegsor mélysége (cm)	(szín, szemcseméret, esetleges szennyezés)		Mintavétel mélysége (cm)	Minta jele	Átlag	Pont		x	y
0-50	Barna homokos agyag		0-30	Eve 8.furat 0-30	x		X		
50-120	Világosbarna homokos agyag		80-100	Eve 8.furat 80-100	x		X		
120-170	Sárga homokos agyag								
170-290	Kovárványos mészsizapós homok		180-200	Eve 8.furat 180-200	x		X		
290-450	Agyagos barna homok								
450-660	Sötétbarna agyag kovárvánnyal		620-660	Eve 8.furat 630-660	x		X		

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH, Fémek Félfémek

Megjegyzések: Talajvíz mintavételezés nem történt

Időjárási körülmények: ☐ napsütés ☒ pára ☐ eső
☒ felhő ☐ köd ☐ hó
hőmérséklet: 3 °C

Szállítási körülmények: hűtve

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételt végző szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrár és Környezetvédelmi Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.



Mintavevő
WAGH Group

Aláírás: 

Név

Szervezet

Aláírás

A mintavételt jóváhagyó személy/beosztás:

A mintát a Laboratóriumban átvette:

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

..... 2

Dátum: 2025 év 12 hónap 16 nap

Időpont: 15 óra 04 perc

Minta laboratóriumi sorszáma: 425/ 99579- 99582

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége